


TOB-1000 温度差と吸熱量の関係

林時計工業株式会社

クーラー駆動条件

冷熱システム事業部

周囲温度：15℃、25℃、40℃

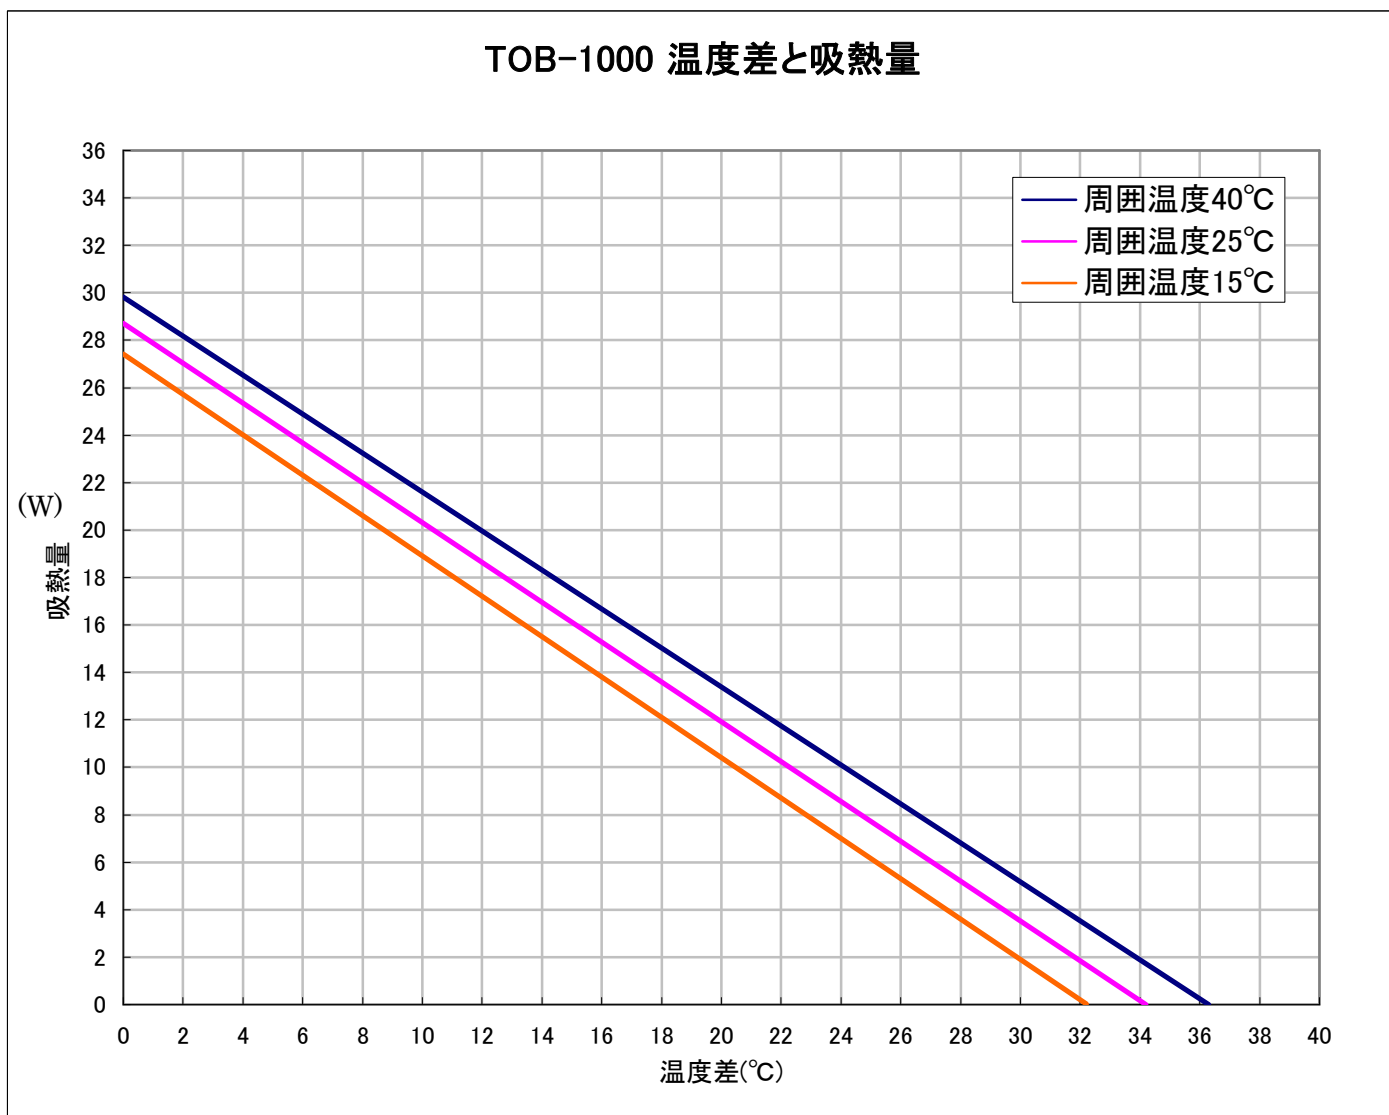

* 温度差 = 周囲温度 - プレート温度

* このグラフは当社実験値であり、保証値ではございません。参考としてご使用をお願い致します。

お客様で選定される時は、十分に余裕を持った数値での選定をお願い致します。